


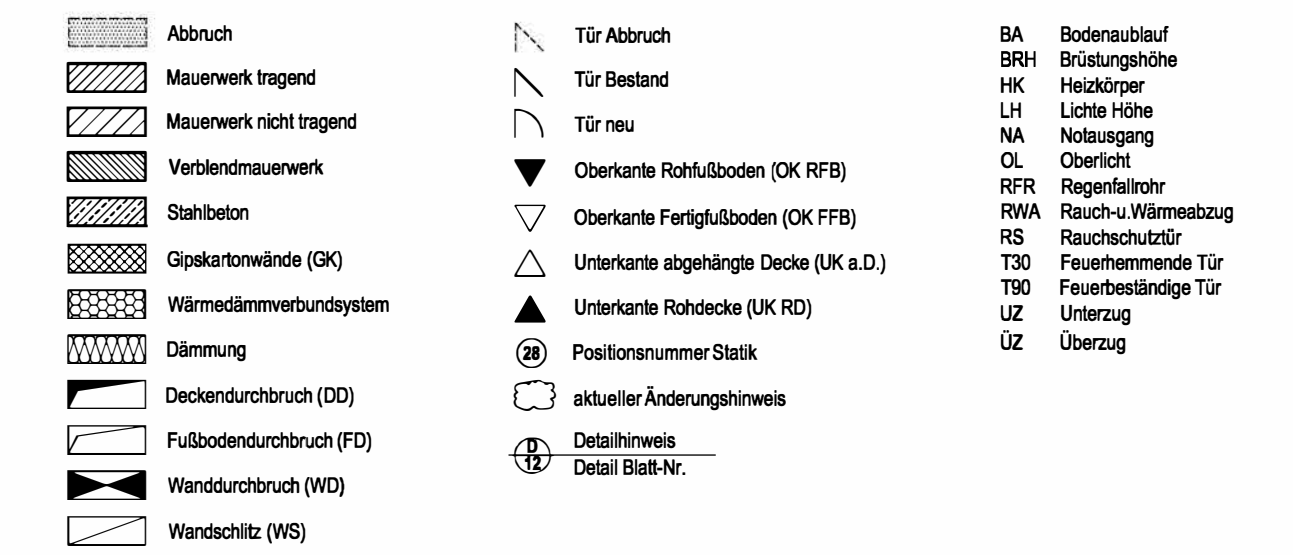

Abdichtungen sind grundsätzlich symbolisch dargestellt. Art, Anzahl der Lagen und Nahtstöße sind gem. LV und nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen

Neuaufteilung WC-Anlagen (Beh.-WC), PUMI- und EDV-Räume geändert lt. Mail vom 15.07.24.	rm	17.07.24	e
Spitze Gebäudedecke Süd-West WDVS, Büroaufteilung	rm	18.01.24	d
Tür Achse B verbreitert.	rm	18.12.23	c
Treppenhaufensterbreite, Treppenaugenbreite geändert.	rm	31.08.23	b
Mit Statik gleichgestellt, Treppenhaus hinterlüftete Fassade Dämmstärke, EDV Raum	rm	21.06.23	a
Plan erstellt	rm	23.03.23	-
Änderung	gez.	Datum	Index

Beispielgrundriss 2.Obergeschoss